

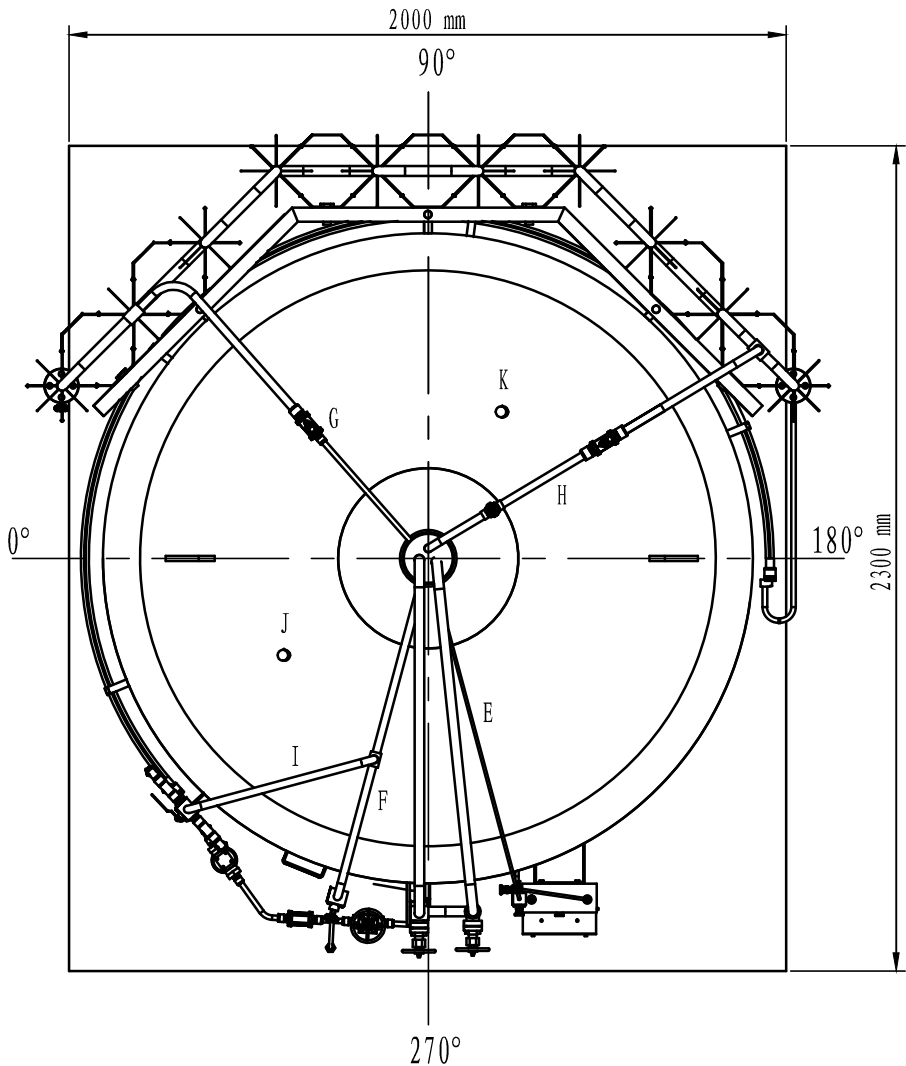


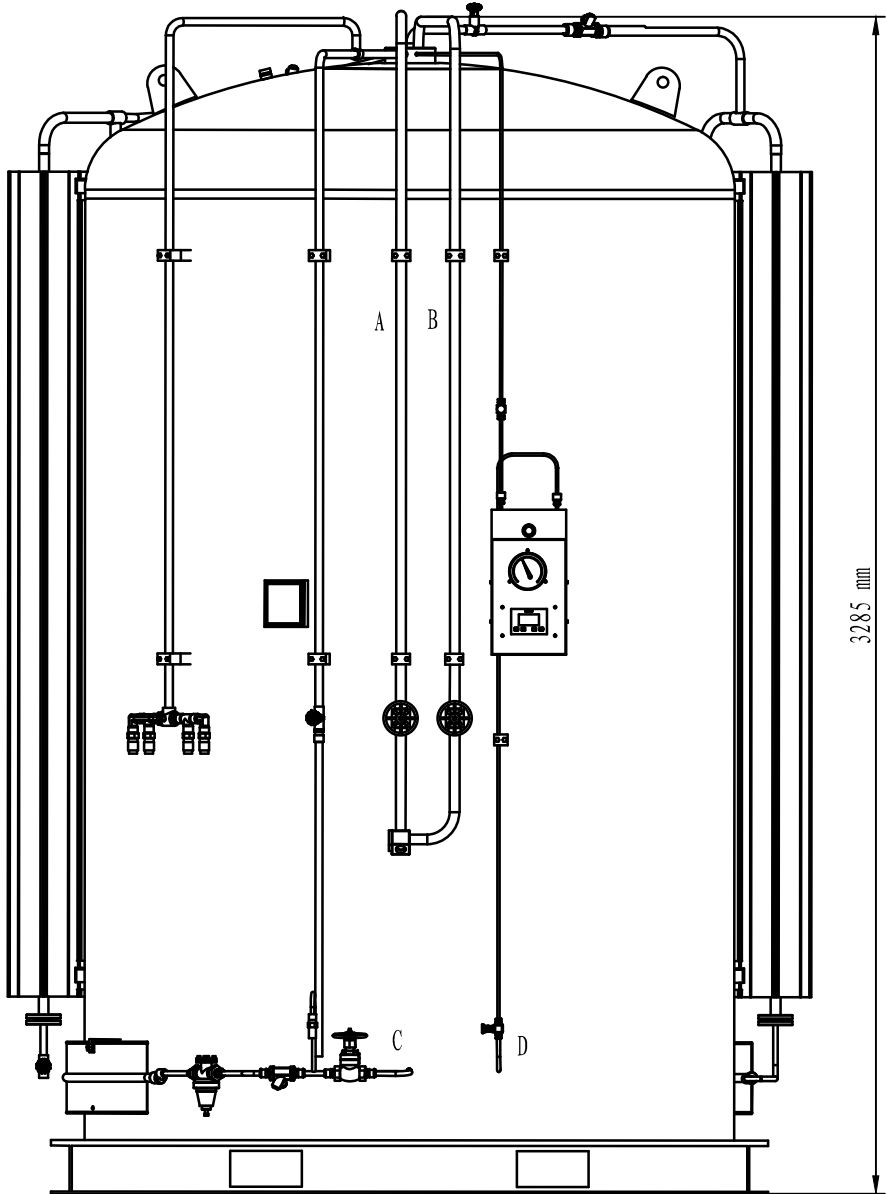

图例/LEGEND	
V-1	顶部充装截止阀/VALVE, TOP FILL
V-2	放空/溢流截止阀/VALVE, FULL TRYCOCK/VENT
V-3	底部充装截止阀/VALVE, BOTTOM FILL
V-5	汽化器出口截止阀/VALVE, VAPORIZER OUTLET
V-6	节气出口截止阀/VALVE, ECONOMIZER OUTLET
V-7	增压器入口截止阀/VALVE, PRESSURE BUILDING INLET
V-8	仪表气相截止阀/VALVE, VAPOR PHASE ISOLATION
V-9	仪表压力平衡阀/VALVE, EQUALIZATION
V-10	仪表液相截止阀/VALVE, LIQUID PHASE ISOLATION
V-11	双向安全切换阀/VALVE, DIVERTER, DUAL SAFETY
S-1	过滤器/FILTER
PI-1	压力表/PRESSURE GAUGE
CV-1	增压器出口止回阀/CHECK VALVE, PRESSURE BUILDING OUTLET
CV-2	节气出口止回阀/CHECK VALVE,ECONOMIZER OUTLET
SV-1	安全阀/SAFETY VALVE
SV-2	安全阀/SAFETY VALVE
SV-3	安全阀/SAFETY VALVE
SV-4	安全阀/SAFETY VALVE
QH-1	汽化器单元/CARBURETTOR UNIT
VR-1	真空规管/GAUGE VACUUM
VP-1	抽真空口/VACUUM PUMPING INTERFACE
TRV-1	管路泄放安全阀/TUBE RELIEF VALVE
PCV-1	增压调节阀/PRESSURE BUILDING REGULATOR
PBC-1	增压器单元/PRESSURE BUILDING COIL

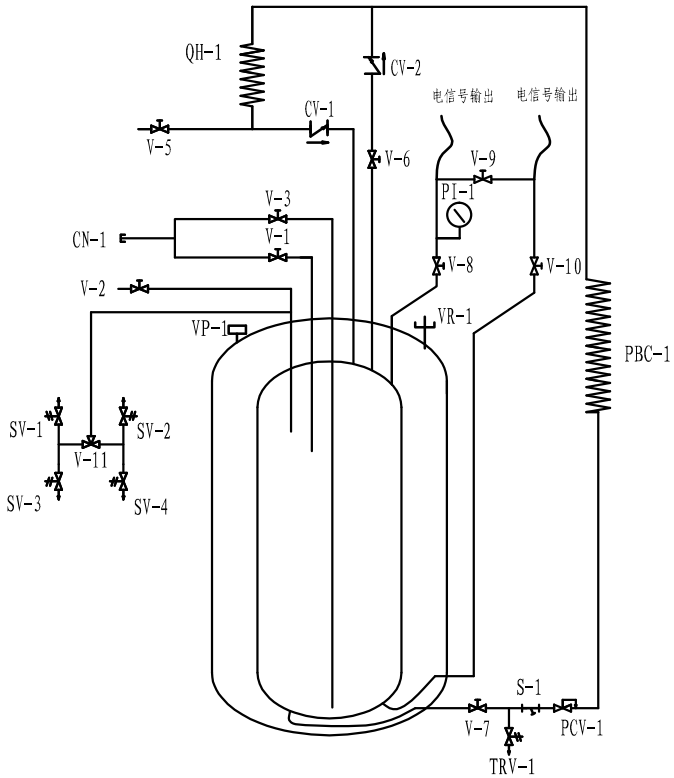

储罐规格/ TANK SPECIFICATIONS: FV1-5000-35		
储罐类型/ MODEL:	II	
最大工作压力/ MAWP	35 BAR	507.5 PSIG
容器自重/ TARE WEIGHT	约 3785 KG	8327 LBS
容器充液后总重/ FULL WEIGHT:		
液氮/ NITROGEN	7615 KG	16753 LBS
液氧/ OXYGEN	9193 KG	20225 LBS
液氩/ ARGON	10387 KG	22851 LBS
内容器技术要求/ INNER CONTAINER:		
设计，制造，检验与验收执行标准为 TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB 150.1~150.4-2011《压力容器》和GB/T 18442-2019《固定式真空绝热深冷压力容器》。		
DESIGNED, MANUFACTURED, AND STAMPED IN ACCORDANCE WITH TSG 21-2016, GB 150.1~150.4-2011 AND GB/T 18442-2019.		
总容积/ GROSS CAPACITY	4990 升/LITERS	1320加仑/GALLONS
有效容积 (95%溢流)/ NET CAPACITY-95%	4740 升/LITERS	1254加仑/GALLONS
材料制造及验收标准/ MATERIAL SPECIFICATION	S30408 GB/T 24511-2017	
工作温度范围/ OPERATING TEMP. RANGE	-196°C 至 50°C/-320.8°F TO 122°F	
日蒸发率 (液氮)/ NER(LIN)	≤0.45% 每天 / PER DAY	
外容器技术要求/ OUTER VESSEL:		
材料制造及验收标准/ MATERIAL SPECIFICATION	GB/T 713, 材质为 Q345R GB/T 713 ,Q345R	
最大容许工作压力/ MAWP	真空, -0.1 MPa FULL VACUUM, -1 bar	
管道材料标准/ PIPING MATERIALS:		
外部管道/ EXTERIOR TUBES	美标 ASME SA-269, 材质为 316L 型不锈钢 ASME SA-269 TYPE 316L STAINLESS STEEL	
外部管件/ EXTERIOR FITTINGS	材质为 316 型不锈钢、黄铜 TYPE 316 STAINLESS STEEL AND BRASS	
外部管道/ EXTERIOR PIPING	美标 ASME SA-312, 材质为 304 型不锈钢 ASME SA-312 TYPE 304 STAINLESS STEEL	
备注：以上材质均要求在操作压力条件下，材料与低温介质有适宜的浸溶性。		
* SATURATION BASED ON OPERATING PRESSURE		

管口符号 SYM	管道 LINE	接管尺寸 SIZE
A	顶部充装管线 TOP FILL	Ø27*3mm
B	底部充装管线 BOTTOM FILL	Ø27*3mm
C	增压器进口管线 PB INLET	19.05mm, TUBE 3/4"O.D*0.065"
D	液相仪表管线 LIQUID INSTRUMENT	Ø9*1.5mm
E	气相仪表管线 GAS INSTRUMENT	Ø9*1.5mm
F	放空/95%溢流 FULL TRYCOCK/VENT	21.34mm, PIPE NPS1/2" SCH40S
G	增压器出口管线 PB OUTLET	21.34mm, PIPE NPS1/2" SCH40S
H	气体使用管线 GAS USE	21.34mm, PIPE NPS1/2" SCH40S
I	安全管线 FULL TRYCOCK/VENT/SAFETY	21.34mm, PIPE NPS1/2" SCH40S
J	抽真空 PUMP VACCUM	Ø22mm
K	真空规管 GAUGE VACCUM	Ø15mm

				名称/TITLE: 图纸名称			图号/NUMBER: 010050003502		
							材料/MATERIAL: N/A		
标记 MARKER	处数 QTY.	签名 DRAWN	修改日期 DATE	图样标记/DRAWING MARKER	重量/WEIGHT	比例/SCALE	 山东科斯孚低温设备有限公司		
设计 DRAWN		日期 DATE		S		KG			1 : 20
校核 CHECK		日期 DATE		总页数/SHEET NO.		页码/NO. SHEETS			
				共 1 页		第 1 页			